


SCHEDA TECNICA **Mayline** **myNOACIPLUS**

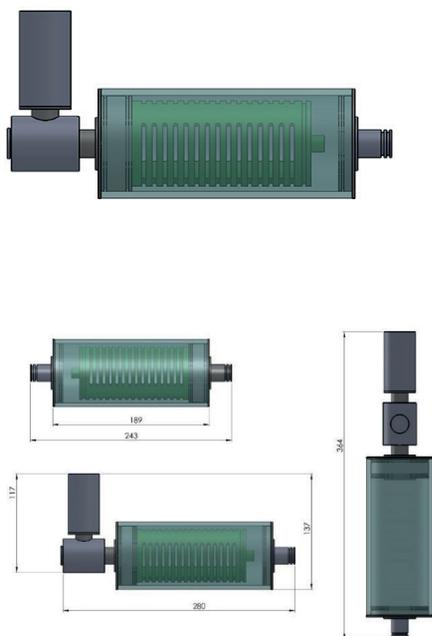

Neutralizzatore per condense acide

Neutralizzatore per condense acide per caldaie a condensazione fino a 120kW

NOACIplus è un neutralizzatore per grandi impianti con caldaie fino a 120 kW che può essere installato sia in orizzontale che in verticale. Assicura un'efficace ed immediata neutralizzazione della condensa in uscita dalle caldaie a condensazione e ha una capacità di scambio di circa 30 l/h di condensa, quest'ultima può variare in funzione dell'acidità della condensa. La cartuccia ha una autonomia di 4.500 l. Grazie al cilindro trasparente è interamente ispezionabile e permette una rapida e semplice sostituzione della cartuccia, ripristinando così l'efficacia del prodotto. NOACIplus è dotato di BY-PASS che in caso di occlusione impedisce al condensato di ritornare all'interno della caldaia, mandandola in blocco.

Codice	Confezione
MY/NOACIPLUS	da 1 pezzo

Installazione

- Individuare la posizione di montaggio del neutralizzatore considerando anche gli spazi necessari per i tubi d'ingresso e d'uscita.
- Fissare al muro il collare in dotazione.
- Collegare l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore con modalità e mezzi idonei da evitare eventuali problemi di tenuta occludendo il foro restante con in tappo fornito in dotazione.
- È possibile scaricare la condensa trattata dal neutralizzatore nel pluviale, accertandosi periodicamente il valore del pH della condensa in uscita.
- Il tappo/raccordo in uscita sono in PVC e quindi incollabili.
- Prima dell'avviamento della caldaia, verificare che l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore non siano occlusi da corpi estranei.

Manutenzione

La manutenzione del dispositivo di neutralizzazione dovrebbe avvenire ad intervalli regolari, ma almeno dopo ogni periodo calcolato teoricamente in base alle caratteristiche del neutralizzante.

- La cartuccia neutralizzante è facilmente sostituibile rimuovendo il tappo/raccordo in ingresso (IN) o in uscita (OUT) semplicemente attuando una rotazione.
- La cartuccia di ricambio deve essere inserita seguendo le frecce indicatrici impresse.
- Per reinserire il tappo/raccordo in PVC estratto è consigliabile una rotazione dello stesso previo apporto di vaseline o altro lubrificante.

NB. La durata della cartuccia neutralizzante varia in funzione dell'acidità e della quantità della condensa; è necessario sostituire periodicamente la cartuccia durante la manutenzione della caldaia.


Ricariche

Codice	Confezione
MY/RENOACIPLUS	da 1 pezzo (cartuccia interna completa)

SCHEDA TECNICA

Mayline myNOACIPLUS

Neutralizzatore per condense acide per caldaie a condensazione fino a 120kW

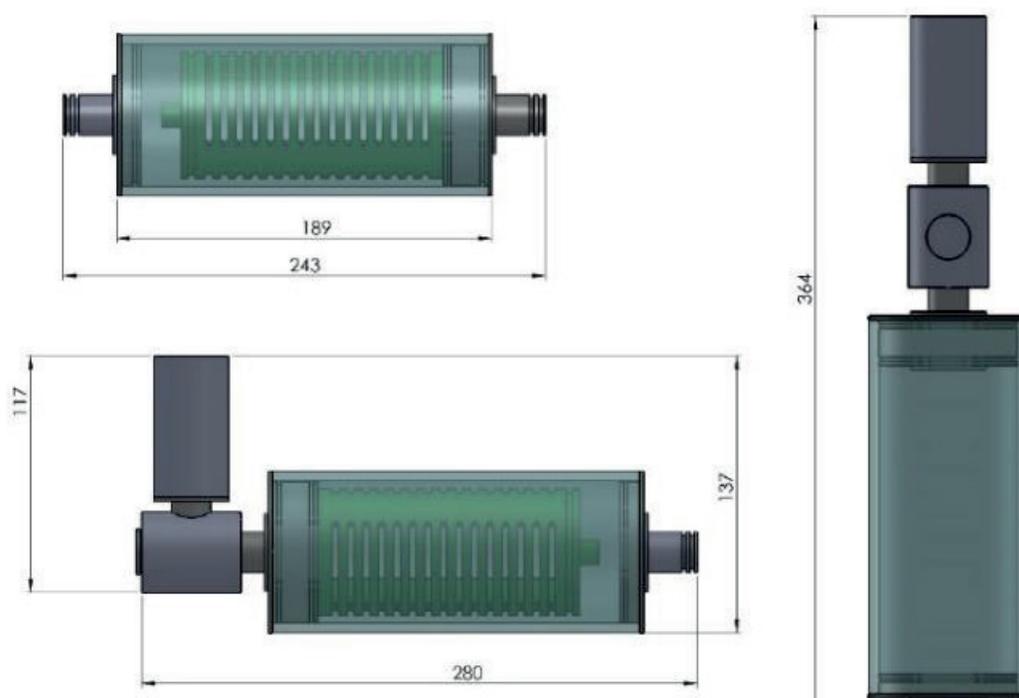

Smaltimento:

I granuli sono di un materiale filtrante dolomitico e possono essere smaltito nei rifiuti domestici, salvo eventuali disposizioni diverse delle normative nazionali o locali.

Note
